



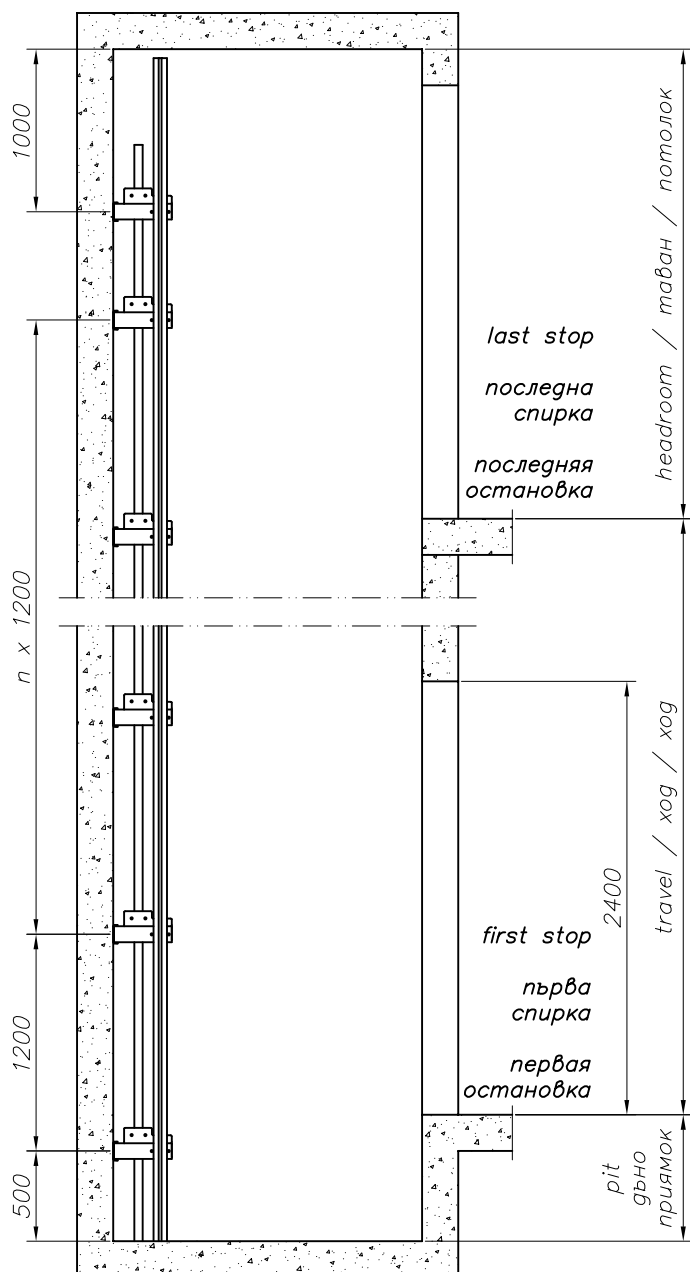

<i>pers. лица пасс.</i>	<i>kg кг кг</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6	450	1650	1500	1520	800	1000
9	675	1900	1600	1770	900	1100
10	800	1900	1800	1770	1100	1100
12	900	2000	1800	1870	1100	1200
13	1000	2250	1800	2100	1100	1200

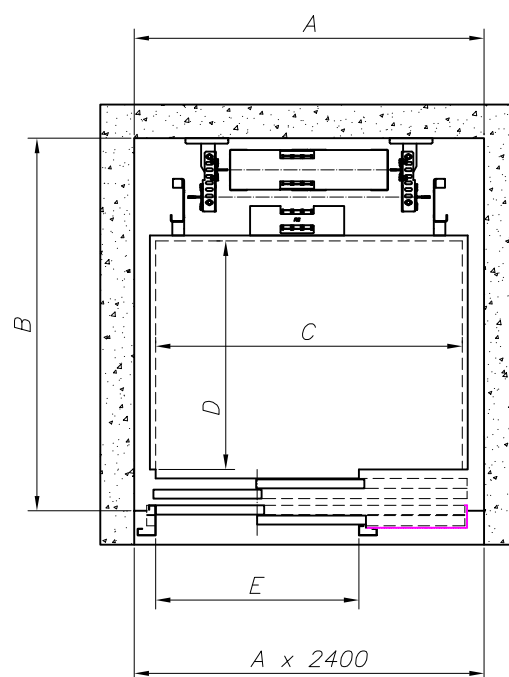

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes — between -20 mm $+30$ mm.
2. Difference between the hoistway diagonals — not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical — not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по-голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по-голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от -20 мм до $+30$ мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.